



50CSA
50CSB動作表示復帰ボタン用穴

カバー
固定ねじ

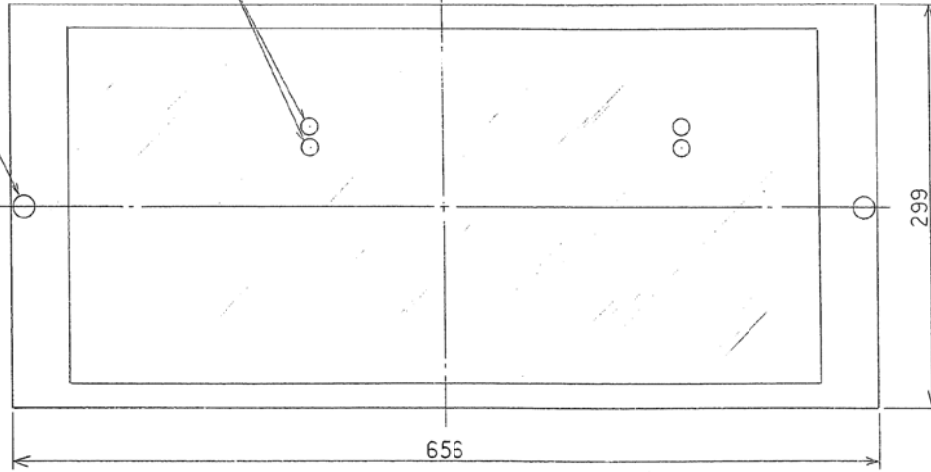

正面図

光ケーブル保護カバー

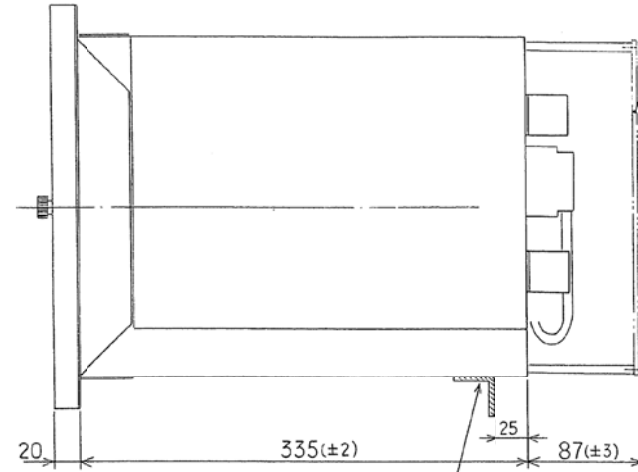

側面図


配電盤に取付ける際
支え金具を考慮して下さい

基準寸法の区分	公差等級			
	f	m	c	v
	特級	中級	粗級	極粗級
6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え 30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え 120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え 400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え 1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え 2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え 4000以下	±1	±2	±4	±8


光検出器ユニット

20×4-M3.5端子ネジ

A部

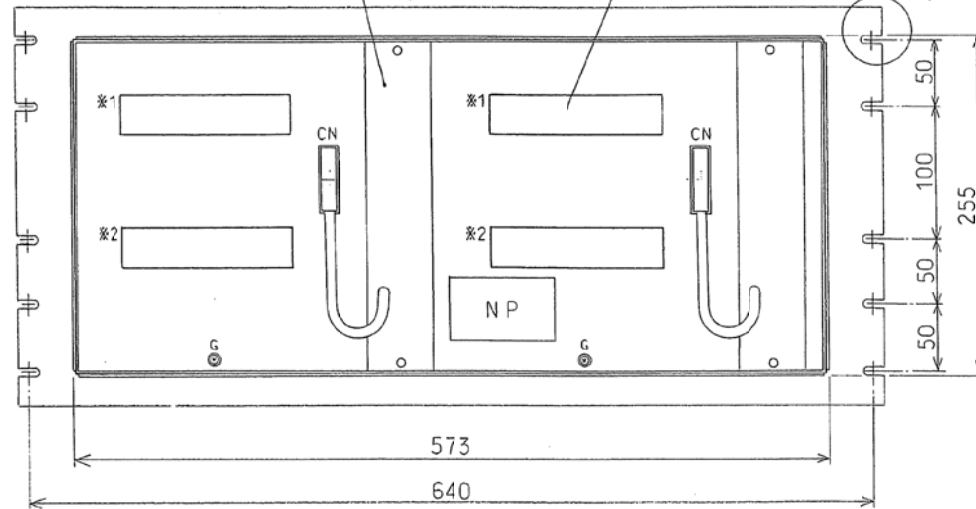

背面図



A部拡大図

取付ねじとしてM5×16トラスねじ
10本付属します

※1

2H	CB	2F	CSB	ER			1B+	1A+
1H	CH	1F	CSA	NR	COM		1B-	1A-

※2

52SB	1TS	SPC	BV					
52SA	2TS	0V			P	N	ZG	G

端子配列図

日付 2003.04.11
尺度 1/4
符号

名称 切替開閉器故障検出リレー
寸法図

津田電気計器
株式会社

型式: AF-M11S
図番 CRJ00002