


基準寸法の区分		公差等級			
		f	m	c	v
		精級	中級	粗級	極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

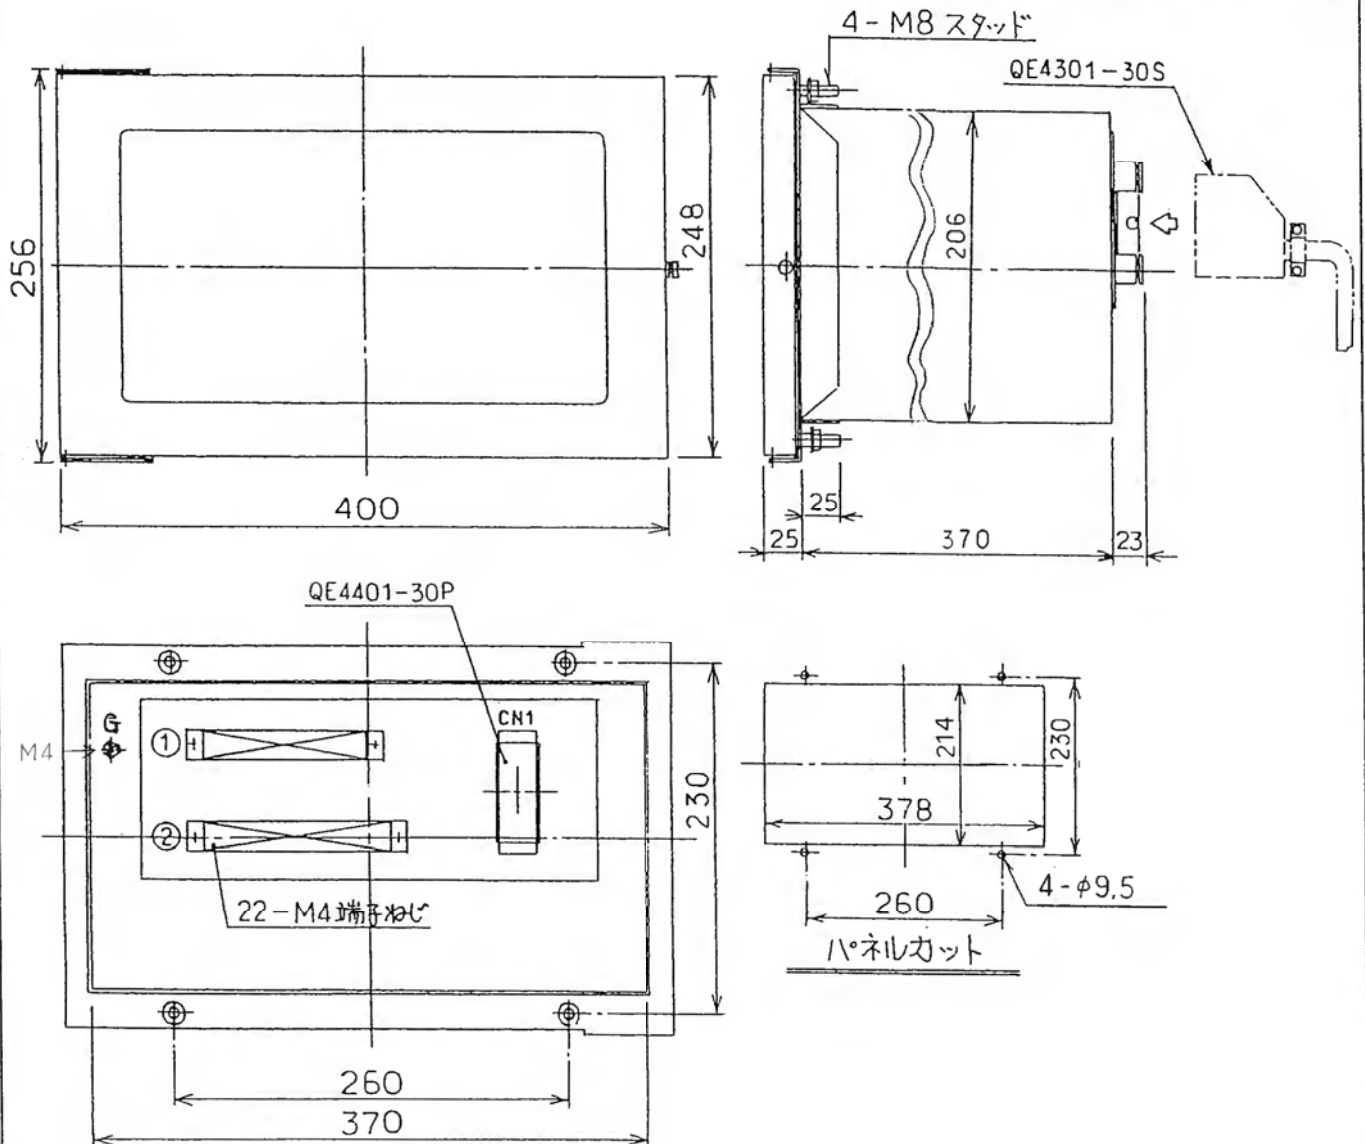

① Ck1 Ck2 CL1 CL2 IL IN IA IB Io Ic

② G Pk PL Vo VN EG EN TA1 TA2

質量：約22kg

端子配列図

<div> </div>	日付	2004.08.10	名称	高圧配電線用故障点標定装置
	尺度	1 / 5	入力変成部	寸法図
	符号	INT	型式:DL-S3A	図番
津田電気計器株式会社			LSJ00039A	

単位: mm