
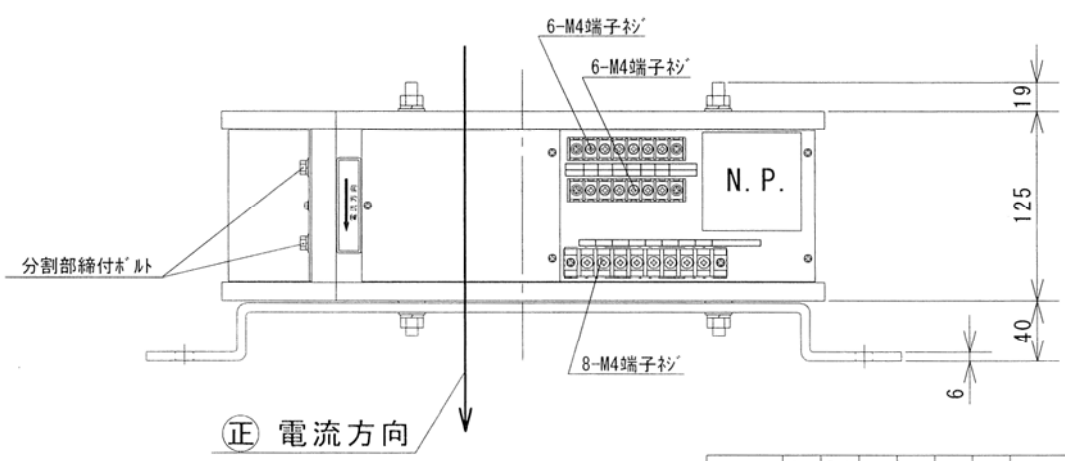


基準寸法の区分		公差等級			
		f	m	c	v
		精級	中級	粗級	極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

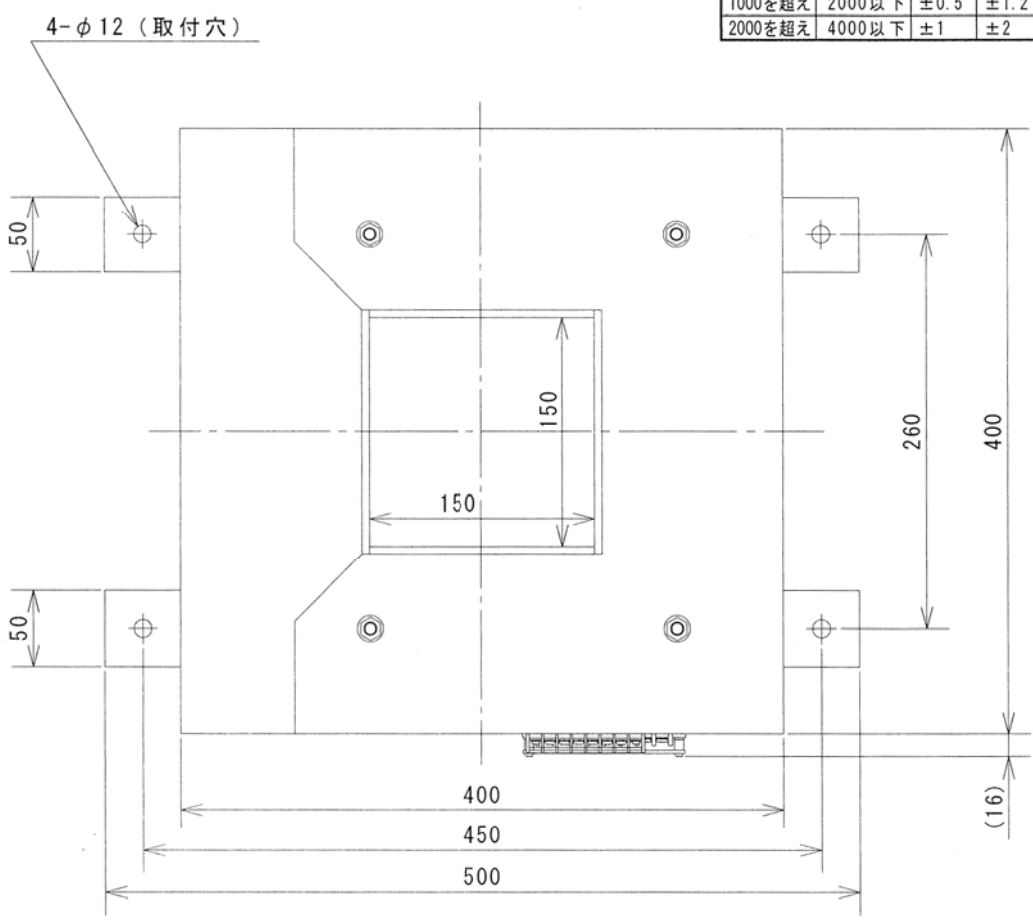

	A1	B1	C1			電源用入力
試験用	T+	T-	V+	V-	I+	I-
						計測用出力
K1	L1			+1	-1	故障選択装置用出力

端子配列図

型式 : DHT-1DS
質量 : 約16.4 kg

日付	2012.03.02	名称	電流検出器 寸法図
尺度	1/5		
符号	HCT		



津田電気計器
株式会社

図番 HTJ00548

単位 : mm