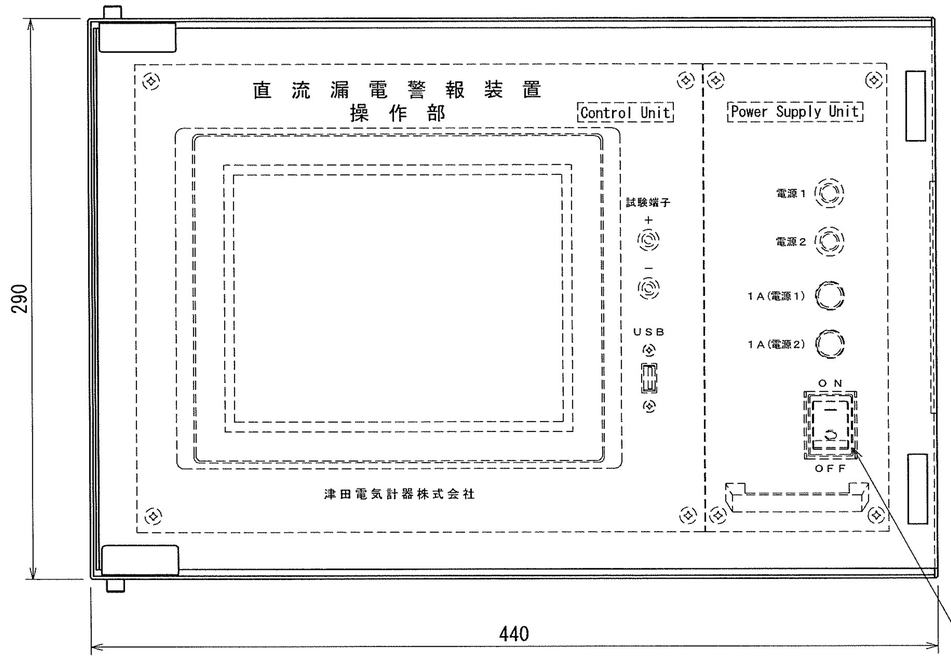

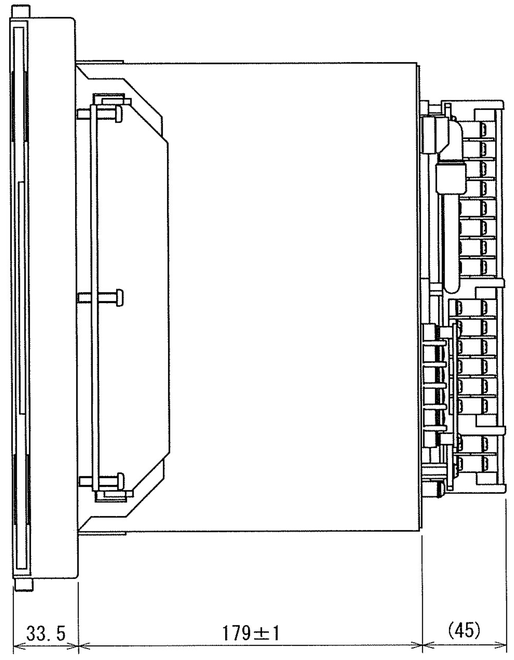

基準寸法の区分		公差等級 f 精級	m 中級	c 粗級 ○	v 極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8

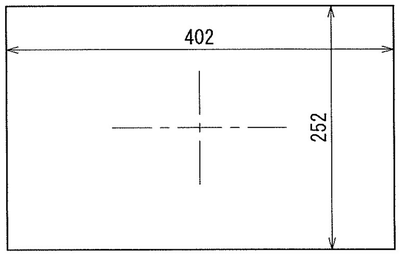

パネルカット

電源部電源投入スイッチ

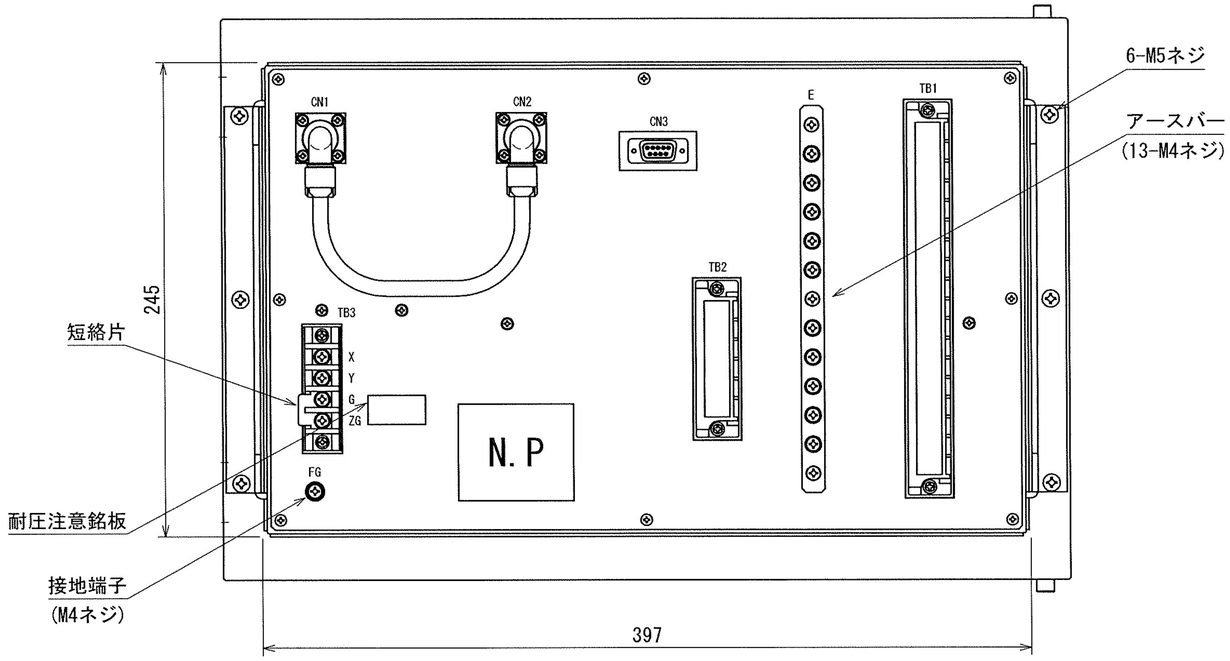



端子配列図（TB3）
4-M4ネジ



端子配列図（TB2）
12-M3.5ネジ



端子配列図（TB1）
36-M3.5ネジ

日付	2024.04.24	名称 直流漏電警報装置 操作部　寸法図
尺度	NTS / :	
符号	−	
津田電気計器株式会社		図番 GMJ00403